

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

راهنمای طراحی و اجرای سقف
تیرچه‌های فولادی با جان باز
در ترکیب با بتون

نشریه شماره ۱۵۱

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

۱۳۸۱

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۸۱/۰۰/۱۲

فهرست برگه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر امور آهنی و تدوین معيارها
راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن /
معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معيارها. تهران: سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات، ۱۳۸۱.
۴۵ ص: مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین
معیارها؛ نشریه شماره ۱۵۱) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
۱۷/۰۰/۸۱.

ISBN 964-425-349-3

۱. سقفهای آهنی و فولادی - مشخصات. ۲. ساختمان سازی - استانداردها.
- الف. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات. ب. عنوان.
- د. فروست.

۱۳۸۱ ش. ۱۵۱ ۳۶۸/۴۲۶

ISBN 964-425-349-3

شابک ۳۴۹-۴۲۵-۹۶۴

راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
تهیه کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معيارها
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات
چاپ اول: ۱۵۰۰ نسخه، ۱۳۸۱
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
لیتوگرافی: قاسملو
چاپ و صحافی: مؤسسه زحل چاپ
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی :

دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته و اسایید صاحب‌نظر مبادرت به تهیه این راهنمای نموده و آنرا برای استفاده جامعه مهندسی کشور در اختیار قرار داده است. این دفتر معتقد است که با وجود تلاش فراوان، این اثر بطور طبیعی مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای چاپی، دستوری، ابهام، ابهام، اشکالات انشایی و موضوعی نیست.

از این رو، این دفتر صمیمانه از شما خواننده گرامی تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگز نه ایراد و اشکال اعم از ویرایشی یا محتواهای، مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص نمایید.
- ۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان، متن اصلاح شده را برای جایگزینی پیشنهاد نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام لازم را معمول خواهند داشت. پیش‌آوردن از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می‌گردد.

نشانی برای مکانه : تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - کوچه لادن -
شماره ۲۴ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - دفتر امور فنی و تدوین معیارها -
web: www.omran.net/tsb.mpo کد پستی ۱۹۹۱۷

پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی برای طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرحهای عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی آنها از اهمیتی ویژه برخوردار است. نظام جدید فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی را در مراحل طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرحهای عمرانی، مسورد تأکید جدی قرار داده است.

فن سقف‌سازی با استفاده از تیرچه و بلوك، ترکیبی است از دو روش پیش‌ساختگی و بتن درجا، که در آن مزایای پیش‌ساختگی مانند سرعت ساخت، هزینه کم قالب‌بندی و آرماتوربندی، با جنبه‌های مثبت بتن‌ریزی در محل به خوبی تلفیق شده است. سقف تیرچه و بلوك از لحاظ یکپارچگی و مقاومت در مقابل نیروهای ناشی از زلزله، برتری قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سقف‌های سنتی دارد. ترویج این فن و تهیه مدارک علمی لازم به منظور تسهیل کار طراحان و نیز ارائه روشها و جزئیات صحیح ساخت، از همان ابتدا مورد توجه این دفتر قرار گرفت و نشریات شماره ۸۲ با عنوان "راهنمای اجرای سقف‌های تیرچه و بلوك" و شماره ۹۴ با عنوان "تیرچه‌های پیش‌ساخته خرپایی: مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه"، تهیه و منتشر گردید.

در سالهای اخیر، توجه به موضوعات ساخت صنعتی و سبک‌سازی ساختمانها موجب گردیده است، تغییراتی در نحوه ساخت و اجرای تیرچه‌ها حاصل شود. تیرچه‌های جدید که با عنوان "تیرچه‌های فولادی با جان باز" مورد استفاده قرار گرفته‌اند، دارای مزایای دیگری مانند: افزایش سرعت اجرا، عدم نیاز به شمع‌بندی زیر سقف، امکان اجرای همزمان چند سقف می‌باشند، که این برتری‌ها موجب استقبال جامعه فنی مهندسی کشور از این نوع سقف گردیده است.

دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با توجه به افزایش کاربرد سقف تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن، این نشریه را در اختیار مهندسان و طراحان علاقمند کشور قرار می‌دهد. امید است آشنایی با فنون جدید و بکارگیری ضوابط و معیارهای مربوط، جامعه فنی‌مهندسی کشور را در مسیر ساخت و ساز اصولی رهنمون باشد.

معاونت امور فنی از آقایان مهندس علی تبار و مهندس میرمحمد ظفری به خاطر زحمات و کوشش‌های فراوان ایشان در تهیه و تدوین نشریه حاضر، قدردانی و تشکر می‌نماید. همچنین لازم است از تلاش‌های جانب آقای مهندس محمد جعفر کرمی و همکاران ایشان که تهیه پیش‌نویس این نشریه را به عهده داشته‌اند، تشکر شود. از آقای مهندس سید اکبر هاشمی، سرکارخانم مهندس بهناز پورسید و دیگر همکاران دفتر امور فنی و تدوین معیارها که در بررسی و تنظیم مطالب نشریه در راستای اهداف دفتر تلاش نموده‌اند، نیز سپاسگزاری می‌شود.

معاونت امور فنی توفیق روزافزون این عزیزان را در خدمت به جامعه مهندسان کشور از درگاه ایزد متعال مستلت دارد.

معاونت امور فنی

بهار ۱۳۸۱

فهرست مطالب

فصل ۱ کلیات (۱ تا ۳)	۱	۱-۱ هدف و دامنه کاربرد
	۱	۲-۱ تعاریف
	۲	۳-۱ نمادها
فصل ۲ مشخصات فنی و مکانیکی سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بن (۵ تا ۱۰)	۵	۱-۲ مشخصات فنی
	۹	۲-۲ مشخصات مکانیکی
فصل ۳ طراحی تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بن (۱۱ تا ۲۸)	۱۱	۱-۳ محدودیت های طراحی
	۱۳	۲-۳ بارگذاری
	۱۴	۳-۳ روش های طراحی
	۱۴	۴-۳ طراحی به روش الاستیک (ارتیجاعی)
	۲۲	۵-۳ طراحی به روش حدنهایی (بعد از گرفتن بن)
	۲۵	۶-۳ کنترل برش در تیرچه
	۲۶	۷-۳ کنترل افتادگی
	۲۶	۸-۳ اتصال تیرچه ها به نکیه گاه

فصل ۴ اجرای سقف تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن (۲۹ تا ۴۵)	
۲۹	۱-۴ مراحل اجرای سقف
۳۰	۲-۴ اندازه‌گیری
۳۱	۳-۴ بالابردن، نصب و جوشکاری تیرچه‌ها
۳۶	۴-۴ اجرای کلاف‌های عرضی
۳۹	۵-۴ قالب‌بندی
۴۰	۶-۴ بلوك‌چيني در نقاطي که استفاده از بلوك كامل ميسر نمی‌باشد
۴۱	۷-۴ اجرای آرماتور افت و حرارت
۴۲	۸-۴ سپاهه‌وارسی

فصل اول

کلیات

۱-۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این راهنمای تعیین حداقل ضوابط و معیارهای لازم برای طراحی و اجرای تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن به صورت خود ایستاده باشد.
تبصره: تا زمان انتشار استاندارد تولید تیرچه‌های فولادی با جان باز توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بکارگیری ضوابط مندرج در این راهنمای برای طراحی و اجرای تیرچه‌های یاد شده توصیه می‌گردد.

۲-۱ تعاریف

۱-۱-۱- تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن

سیستم تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن شامل ترکیب یکپارچه‌ای از تیرچه‌های فلزی خود ایستاده با فواصل تقریباً یکسان و دال بتنی فوکانی است که بصورت تیر T شکل عمل می‌کند. برای اجزای پرکننده بین تیرچه‌ها، می‌توان از قالب‌های موقت و یا دائم مانند بلوك سفالی، بلوك بتنی و یا از قطعات سبک استفاده نمود.

۱-۱-۲- تیرچه‌های فولادی با جان باز

تیرچه‌های فولادی با جان باز، خرپاهای ویژه دوسر ساده‌ای هستند که برای توزیع یکنواخت بار سقف به تکیه گاهها به کار می‌روند.

تبصره: در صورت بکارگیری تیرچه‌ها بصورت تیر طره‌ای، طراح باید جزئیات اجرایی لازم را ارایه نموده و سازنده نیز باید محل و نوع آن را مشخص نماید.

۱- کلیات

۱-۲-۳- ترکیب با بتن

منظور از "ترکیب با بتن"، آن است که بال فوکانی، و جان تیرچه‌ها در بتن محاط بوده و بصورت یکپارچه به عنوان یک مقطع مرکب T شکل بتن آرمه، عمل می‌نماید.

۱-۲-۴- خود ایستایی

منظور از "خود ایستا"، آن است که در حین عملیات اجرای سقف، نیازی به شمع‌بندی برای نگهداری تیرچه‌ها نمی‌باشد.

تبصره: در صورتیکه در حین اجرا به شمع نیاز باشد، سازنده باید محل و نوع شمع‌ها را مشخص نماید.

۱-۳- نمادها

$A =$ سطح مقطع عضو تیرچه (سانتی‌مترمربع)

$B =$ عرض بال تحتانی (سانتی‌متر)

$C_c =$ ضریب لاغری حدی تنش ارجاعی وغیر ارجاعی

$E_s =$ مدول ارجاعی فولاد (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)

$E_c =$ مدول ارجاعی بتن (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)

$F_b =$ تنش تسليم فولاد (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)

$F_e =$ تنش مجاز اولر (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)

$F_a =$ تنش مجاز فشاری (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)

$F_t =$ تنش مجاز کششی (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)

$F_h =$ تنش مجاز خمی (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)

$F_p =$ تنش مجاز فشاری تکیه‌گاه بتنی (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)

$f_a =$ تنش مجاز فشاری موجود (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)

$f_b =$ تنش خمی محاسبه شده در نقطه مورد نظر (کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع)

r_x = شعاع ژیراسیون حول محور قوی (سانتی متر)

r_y = شعاع ژیراسیون حول محور ضعیف (سانتی متر)

r = شعاع ژیراسیون حداقل (سانتی متر)

L = دهانه تیرچه ، طول آزاد مهار نشده برای اعضای جان و

فاصله بین گره‌ها برای بالها (سانتی متر)

L_r = طول کلاف عرضی (فاصله تیرچه‌ها بر حسب سانتی متر)

P = نیروی محوری عضو (کیلوگرم)

Q = ضریب شکل

فصل دوم

مشخصات فنی و مکانیکی سقف تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن

سقف‌های تیرچه فولادی با جان باز در ترکیب با بتن، از اجزای اصلی به شرح زیر تشکیل می‌شوند:

- ۱- تیرچه فولادی با جان باز
- ۲- بلوک
- ۳- میلگرد افت و حرارت
- ۴- کلاف عرضی
- ۵- بتن پوششی در جا

۱-۲ مشخصات فنی

۲-۱-۱- تیرچه فولادی با جان باز

تیرچه فولادی با جان باز، عضو پیش ساخته‌ای است که به صورت خرپاهای ویژه دوسر ساده اجرا می‌شود. تیرچه فولادی با جان باز در دو مرحله تحت بارگذاری قرار می‌گیرد. در مرحله اول باربری ، تیرچه هنگام حمل و نقل بار ناشی از وزن خود را و در زمان اجرای سقف و قبل از گرفتن بتن، بار مرده سقف (شامل وزن سقف، تیرچه، بلوک، بتن در جا و قالب‌ها) و بار زنده عوامل اجرایی را در حد فاصل تکبه‌گاه‌های تیرچه تحمل می‌کند. در مرحله دوم باربری و پس از گرفتن بتن . مقطع مرکب شامل تیرچه و بتن ، تنش‌های ناشی از تمامی بارهای واردہ به سقف را تحمل می‌کند. تیرچه فولادی با جان باز شامل بال تحتانی، اعضای قطری و بال فوقانی می‌باشد.

۲- مشخصات فنی و مکانیکی

۱-۱-۱-۱-۲- بال تھنانی

بال تھنانی تیرچه که از تسمه ساخته می‌شود، بعنوان عضو کششی خربناک عمل کرده و بارهای واردہ را تحمل می‌کند.

۱-۱-۱-۲-۱-۲- اعضای قطری

اعضای قطری تیرچه که معمولاً از میلگرد می‌باشد به عنوان عضو مورب خربناک عمل نموده و به کمک اعضای کششی و فشاری، ایستایی لازم را برای تحمل بارهای واردہ تأمین می‌نمایند.

۱-۱-۱-۳- بال فوقانی

بال فوقانی تیرچه، از نیشی، تسمه یا تاودانی ساخته شده و ذر داخل بتن پوششی قرار می‌گیرد.

۱-۲-۱-۲- بلوک

۱-۲-۱-۱- از بلوکهای توخالی سفالی، بتنی و یا از انواع مصالح سبک مناسب، برای پرکردن فضاهای خالی بین تیرچه‌ها و به عنوان قالب زیرین بتن پوششی درجا استفاده می‌شود، بعلاوه قسمت زیرین بلوک معمولاً برای تأمین سطوحی صاف به منظور انجام نازک‌کاری و تیغه‌های داخلی بلوک، برای تقویت ایستایی مقطع بلوک، طراحی و ساخته می‌شوند. بلوکها در سقف‌های تیرچه و بلوک نقش سازه‌ای در تحمل بارهای وارد بر سقف ندارند، لیکن باید قادر به تحمل ضربه‌های ناشی از حمل و نقل متعارف و بارهای ناشی از عبور و مرور افراد در حین بتن‌ریزی باشند.

۱-۲-۱-۲- ارتفاع و طول بلوکها تابع ضخامت کل سقف و فاصله تیرچه‌ها از یکدیگر می‌باشد.

۱-۲-۱-۳- حداقل ضخامت جدار بدنه بلوکهای بتنی ۱۵ میلی‌متر و حداقل عرض نشیمنگاه بلوک، ۱۷/۵ میلی‌متر تعیین شده است. مشخصات بلوکهای مورد مصرف باید مطابق با

مندرجات فصل دوم از مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره ۵۵ دفتر امور فنی و تدوین معیارها) باشد.

۱-۱-۲-۴- ضخامت تیغه‌های داخلی بلورکهای سفالی نباید از ۸ میلی‌متر کمتر باشد.

۱-۱-۵- بلوک سفالی باید عاری از ترک و دانه‌های آهکی و رنگ آنها کاملاً یکنواخت بوده و به طور یکسان پخته شده باشد. سطوح بلوک سفالی باید صاف و عازی از انحنای خمیدگی بوده، دارای لبه‌های نیز و مستقیم و بافت ریز و متراکم باشند.

۲-۳-۱-۲- میلگرد افت و حرارت

۱-۱-۳-۱-۲- برای مقابله با تنشی‌های ناشی از افت و تغییرات دما، میلگردهای افت و حرارت در جهت عمود بر تیرچه‌ها در قسمت بالایی سقف نصب می‌شوند.

۲-۱-۲-۳- در شرایط محیطی ملائم (مطابق تعریف بند ۹-۲-۸ آئین نامه بنن ایران)، حداقل ضخامت پوشش بنن روی این میلگردها، باید ۲ سانتی‌متر باشد. برای دیگر شرایط محیطی لازم است به جدول ۱-۹-۲-۸ آئین نامه بنن ایران رجوع شود.

۲-۱-۳-۳-۱-۲- حداقل قطر میلگردهای افت و حرارت برای فولاد نرم (AI) ۵ میلی‌متر و برای فولادهای نیمه سخت (AII) ۴ میلی‌متر می‌باشد.

۲-۱-۳-۴-۱-۲- حداقل سطح مقطع این میلگردها نباید از ۰/۰۰۲ سطح مقطع دال بنن کمتر باشد.

۲-۱-۳-۵- فاصله بین دو میلگرد افت و حرارت متوالی نباید از هیچ یک از مقادیر ۵ برابر ضخامت دال بنن و ۳۰ سانتی‌متر، بیشتر شود.

۲- مشخصات فنی و مکانیکی

۱-۴-۲- کلاف عرضی

۱-۴-۱-۲- استفاده از کلاف عرضی در سقف الزامی است . کلاف عرضی شامل دو میلگرد به قطر حداقل ۱۲ میلی‌متر است . یک میلگرد روی بال تھانی و یک میلگرد در زیر یا روی بال فوقانی به موازات هم به صورت عمود بر تیرچه‌ها به آنها جوش می‌شود.

۱-۴-۲- عرض کلاف باید کمتر از ۱۰ سانتی‌متر اختیار شود.

۱-۴-۳- کلاف عرضی باید بال فوقانی تیرچه‌ها را در طول اجرا در مقابل تغییر شکل جانبی مهار نموده و تیرچه را در محل خود نگهداشی کند . برای این منظور باید کلاف‌های عرضی در فواصل تقریباً مساوی (L_r)، اجرا شود، به طوری که ضریب لاغری در جهت عمود بر طول تیرچه‌ها (جهت y) از ۱۴۵ تجاوز ننماید :

$$\frac{L_r}{r_y} < 145$$

در صورت تجاوز از این مقدار ، کمانش بال فوقانی باید توسط سازنده، کنترل شود.

y شعاع ژیراسیون عضو فوقانی تیرچه حول محور قائم است.

۱-۴-۴- انتهای کلاف عرضی باید هم در بالا و هم در پایین در محل برخورد به تیر فرعی مهار شوند.

۱-۴-۵- برای دهانه‌های کوچکتر از $5/5$ متر استفاده از حداقل یک کلاف عرضی الزامی است . برای دهانه‌های بزرگ‌تر ، کلاف‌های عرضی باید به نحوی انتخاب شود که فاصله دو کلاف عرضی مجاور هم، از $2/5$ متر تجاوز نکند..

۱-۱-۵- بتن پوششی در جا

۱-۱-۵-۱- بتن پوششی قسمتی از تیر مرکب است که در محل تکیه گاه پس از جاگذاری تیرچه ها و بلورک ها بتن ریزی می گردد و پس از حصول مقاومت لازم به کمک عضو کششی فولادی (تیرچه فولادی با جان باز)، بار وارد بر سقف را تحمل می کند.

۱-۱-۶- ضخامت بتن پوششی بر اساس طول دهانه و بار وارد طرح و محاسبه می گردد.

۱-۱-۳- مشخصات فنی بتن پوششی نظیر دانه بندی، مصالح، نسبت آب به سیمان، و نحوه اختلاط باید مطابق خواهی مندرج در آخرین نشر آیین نامه بتن ایران (آب) باشد.

۲- مشخصات مکانیکی

۲-۱-۱- فولاد مصرفی برای تیرچه ها باید دارای مشخصات زیر باشد :

۲-۱-۱-۱- میلگرد های فولادی مورد استفاده، علاوه بر دارا بودن مدول ارتجاعی کافی ، باید جوش پذیر و شکل پذیر بوده و حداقل مجاز تغییر طول نسبی در مرحله گسیختگی را دارا باشند. این میلگردها می توانند از نوع ساده یا آجدار انتخاب گردد و باید از فولاد نرم (AI) یا فولاد نیمه سخت (AII) باشند.

۲-۱-۲- سایر قطعات، ورق ها، نیشی ها و ناوданی ها باید از نوع فولاد ساختمانی با قابلیت شکل پذیری و جوش پذیری مناسب باشند.

۲-۱-۳- فولاد مصرفی در تولید این نوع تیرچه باید با استاندارد ملی شماره ۱۶۰۰ ایران مطابقت کامل داشته باشد.


۲- مشخصات فنی و مکانیکی

۱-۲-۴- در میلگردهای افت و حرارت، می‌توان از فولاد سخت (AIII) نیز استفاده نمود.

۱-۲-۵- فولاد کلاف عرضی به جهت امکان جوشکاری به تیرچه‌ها باید از نوع نرم (AI) و یا نیمه سخت (AII) باشد.

۲-۲-۲- جنس بلوکها باید از مصالحی نظیر سفال، بتون یا مصالح سبک دیگر باشد و مواد تشکیل دهنده آنها نباید اثر شیمیابی مخرب بر روی بتون و فولاد داشته باشند.

۲-۳-۲- تمامی مصالح مورد استفاده برای جوشکاری باید دارای حداقل مشخصات فنی مندرج در نشریه شماره ۲۲۸ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان "آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران" باشد.

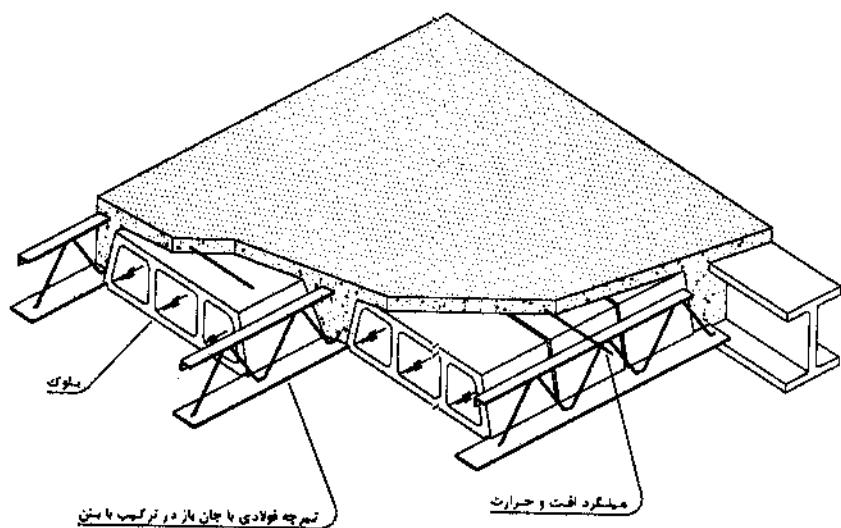

شکل (۲-۱) تیرچه فولادی، با جان باز در ترکیب با بتون

فصل سوم

طراحی تیرچه‌های فولادی باجان باز در ترکیب با بتن


۱-۱ محدودیت‌های طراحی

۱-۱-۱- فاصله آزاد تیرچه‌ها نباید از ۷۵ سانتی‌متر تجاوز نماید.



شکل (۱-۲)


۱-۱-۲- عرض بال تحتانی تیرچه‌ها نباید کمتر از ۱۰ سانتی‌متر و یا در هفتم ضخامت سقف باشد.



شکل (۲-۳)


برای دهانه‌های کوچکتر از ۴ متر مینوان حداقل عرض بال تحتانی تیرچه را به ۸ سانتی‌متر تقسیل داد.

۳-۱-۳- ضخامت دال بتنی نباید از یک دوازدهم فاصله آزاد بین تیرچه‌ها و یا ۵ سانتی‌متر کمتر باشد.

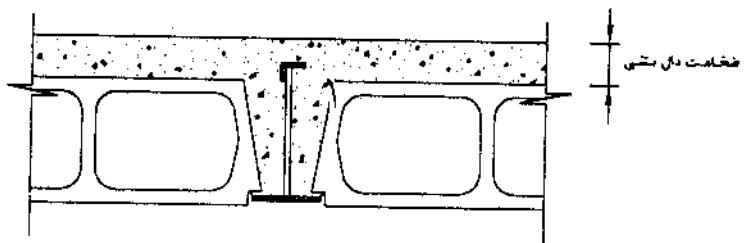

شکل (۳-۳)

۳-۱-۴- سطح مقطع اعضای قطری تیرچه‌ها نباید از $(0.0015 b_m)$ کمتر اختیار شود که در این رابطه b_m عرض متوسط جان مقطع و t فاصله دو عضو قطری متواالی است.

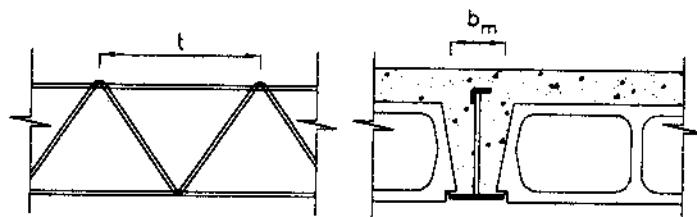

شکل (۴-۳)

۳-۱-۵- قسمت‌هایی از تیرچه که داخل بتن قرار می‌گیرد، نباید رنگ شود.

۳-۱-۶- ضخامت ورق‌ها، نبیشی‌ها و پروفیل‌هایی که جوشکاری می‌شوند، نباید از ۳ میلی‌متر کمتر باشد.

۳-۱-۷- سیستم تیرچه‌های فولادی که مشمول ضوابط فوق نباشند، باید بصورت سیستم تیر و دال یک طرفه طراحی شود (مطابق بند ۸-۱-۳).

۳-۱-۸- در سیستم‌هایی که از قالب موقت و یا دائم استفاده می‌شود و مشمول بند‌های (۳-۱-۱) و (۳-۱-۲) نمی‌شود، محدودیت‌های زیر باید رعایت گردد.

- ضخامت دال فوقانی نباید از یک دوازدهم فاصله آزاد بین تیرچه‌ها و در هر حال از پنج سانتی‌متر کمتر باشد.

- در دال فوقانی باید مینگردهای عمود بر تیرچه‌ها که بر اساس ضوابط مربوط به خمش و با در نظر گرفتن بارهای متغیر، در صورت موجود بودن طراحی شده‌اند، پیش‌بینی شود. مقدار این آرماتورها نباید کمتر از مقدار مندرج در بند (۳-۱-۲) اختیار شود.

۳-۲ بارگذاری

۳-۲-۱- بارگذاری این سقف‌ها باید بر اساس ضوابط مندرج در آخرین نشر استاندارد شماره ۱۹ ایران باشد.

۳-۳ روش‌های طراحی

طراحی این سقف‌ها به دو روش انجام می‌گیرد :

- روش طراحی الاستیک (قبل و بعد از گرفتن بتن) مطابق زیرفصل ۴-۳.
- روش طراحی حد نهایی (بعد از گرفتن بتن) مطابق زیرفصل ۵-۳.

۴-۳ طراحی به روش الاستیک (ارتعاشی)

در این روش، طراحی سقف در دو مرحله و بر اساس بند (۱-۴-۳) و (۲-۴-۳) انجام می‌گیرد.

۴-۳-۱-۱- طراحی تیرچه فولادی با جان باز قبل از گرفتن بتن

۴-۳-۱-۱- فرضیات طراحی

- ۱- تنش‌ها تابع خطی از تغییر شکل‌های نسبی می‌باشند.
- ۲- بین فولاد و بتن، لغزش نسی وجود ندارد (به علت اتصالات جان به بالها).
- ۳- مقاطع عرضی پس از تغییر شکل تیر، مستطیح بافی می‌مانند.
- ۴- تیرچه‌ها باید به صورت خرپاهای با تکبیه‌گاه ساده طراحی شوند.

۴-۳-۱-۲- طراحی اعضای کششی

تش کششی مجالز (F_y) برابر ($F_y / 0.6$) می‌باشد. بال تحتانی تیرچه‌ها و اعضای قدری که تنها تحت تنش‌های کششی قرار می‌گیرند، باید بر اساس این تنش مجالز طراحی شوند.

$$F_c = 0.6 F_y \quad (1-3)$$

۴-۳-۱-۳- طراحی اعضای فشاری

۱- در اعضای تحت اثر فشار محوری، در صورتیکه ضریب لاغری حداقل هر قسمت آزاد آن (L/r)، از مقدار C_{ff} کمتر باشد، تنش فشاری مجالز باید از رابطه (۲-۳) تعیین شود :

$$F_a = \frac{\left[1 - \left(\frac{L}{r} \right)^2 Q F_y \right]}{\frac{5}{3} + \frac{3}{8} \frac{L/r}{C_c} - \frac{1}{8} \left(\frac{L/r}{C_c} \right)^3} \quad (2-3)$$

$$F_a = \frac{(1 - 0.5\beta^2)Q.F_y}{F.S.} \quad (3-3)$$

$$\beta = \frac{L/r}{C_c}, \quad F.S. = 1.67 + 0.375\beta - 0.125\beta^3, \quad C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{Q.F_y}} \quad \text{که در آن می باشد.}$$

۴-۳-۱-۲-۳-۱-۴-۳- در اعضای فشاری با ضریب لاغری بزرگتر از C_c ، باید تنش فشاری مجاز، مطابق رابطه (۴-۳) تعیین شود.

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(L/r)^2} = \frac{105 \times 10^5}{(L/r)^2} \quad (4-3)$$

در روابط فوق، L فاصله بین گره‌ها برای بالها و طول آزاد مهار نشده اعضای جان می‌باشد و Q ، ضریب شکل است که مطابق بند ۴-۳-۱-۴-۳-۳ تعیین می‌شود. تنش مجاز بال فوکانی تیرچه‌ها و همچنین اعضای قطری که تنها تحت تنش‌های فشاری قرار می‌گیرند، در صورتی بر اساس رابطه (۴-۳) نا (۳-۴) قابل محاسبه می‌باشند که فاصله بین گره‌ها کمتر از ۶۰ سانتی‌متر باشد، در غیر اینصورت محاسبات باید مطابق بند ۵-۱-۴-۳ صورت گیرد.

۴-۳-۱-۴-۳- ضریب شکل (Q)


ابن ضریب بر اساس نسبت عرض به ضخامت قطعات فشاری (b/t) تعیین می‌شود که برای تک نیشی و مقاطع ساخته شده از جفت نیشی با اتصال بین آنها (لهمه)، از روابط (۵-۳)،

(۵-۲) و (۷-۲) قابل محاسبه می‌باشد که پارامتر b/t در این روابط، در شکل (۵-۳) نشان داده شده است.

$$\frac{b}{t} \leq \frac{637}{\sqrt{F_y}} \quad : Q = 1 \quad (5-3)$$

$$\frac{637}{\sqrt{F_y}} < \frac{b}{t} < \frac{1300}{\sqrt{F_y}} \quad : Q = 1.34 - 0.000533 \frac{b}{t} \sqrt{F_y} \quad (6-3)$$

$$\frac{b}{t} > \frac{1300}{\sqrt{F_y}} \quad : Q = \frac{1088500}{F_y (b/t)^3} \quad (7-3)$$

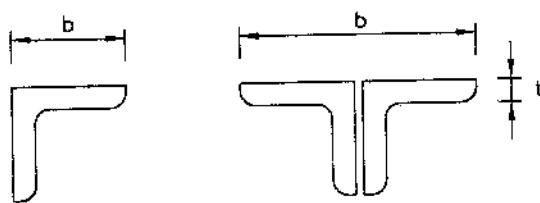

شکل (۵-۳)

تبصره: استفاده از مقاطع نامتقارن به عنوان بال، فوقانی تیرچه مجاز می‌باشد لیکن نظر به اینکه روابط مربوط به کمانش بر اساس متقارن بودن بال فوقانی نسبت به محور تیرچه می‌باشد و احتمال رخ دادن کمانش موضعی و جانبی تا قبل از تکمیل پوشش وجود دارد، در صورت استفاده از مقاطع نامتقارن باید تدبیر لازم برای مهار کافی تیرچه‌ها و جلوگیری از کمانش آنها در حین اجرا و قبل از گرفتن بتن صورت پذیرید. بنابراین پس از اتمام اجرای سقف و گرفتن بتن، کمانش عضو فوقانی مطرح نمی‌باشد.

• ۴-۱-۴-۳- طراحی اعضای خمثی

تش مجاز برای اعضای خمثی بدون نیروی فشاری باید بر اساس روابط (۸-۲) تا (۱۱-۳) محاسبه شوند.

الف -- برای بالها

$$F_b = 0.6 F_y \quad (8-3)$$

ب -- برای اعضای جان ساخته شده از میلگرد


$$F_b = 0.9 F_y \quad (9-3)$$

ج -- برای اعضای جان ساخته شده از مقاطع غیرمیلگرد

$$F_b = 0.9 F_y \quad (10-3)$$

د-- برای ورقهای نشیمن

$$F_b = 0.75 F_y \quad (11-3)$$

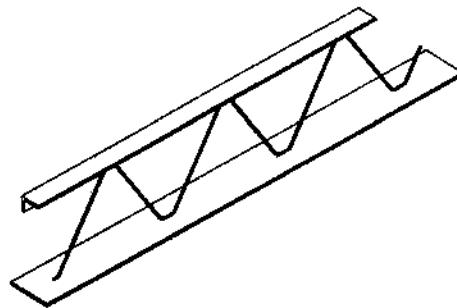

شکل (۶-۳)

• ۴-۱-۴-۵- طراحی اعضای فشاری - خمثی

در صورتیکه فاصله بین گره‌ها مساوی و یا بیشتر از ۶۰ سانتی‌متر باشد، اعضای فوقانی تیرچه‌ها باید به نحوی طراحی شوند که رابطه (۱۲-۳) در گره‌ها و رابطه (۱۳-۳) بین دو گره برقرار شود.

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_b}{0.6F_t} \leq 1 \quad (12-3)$$

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_m \cdot f_b}{\left(1 - \frac{f_a}{F_e}\right) Q \cdot F_b} \leq 1 \quad (13-3)$$

ضریب C_m در رابطه (۱۳-۳) برای اعضای کناری از رابطه (۱۴-۳) و برای اعضای میانی تبرچه‌ها از رابطه (۱۵-۳) بدست می‌آید.

$$C_m = 1 - 0.3 \left(\frac{f_a}{F_e} \right) \quad (14-3)$$

$$C_m = 1 - 0.4 \left(\frac{f_a}{F_e} \right) \quad (15-3)$$

در این روابط تنش مجاز اولر (F_e) از رابطه (۱۶-۳) محاسبه می‌گردد.

$$F_e = \frac{12\pi^2 E}{23(L/r)^2} \quad (16-3)$$

در رابطه (۱۶-۳) L فاصله بین گره‌ها می‌باشد.

۶-۱-۴-۳- محدودیت‌های لاغری اعضا

ضریب لاغری (L/r) در اعضای میانی و کناری بال‌ها، همچنین در اعضای فشاری و کششی جان تبرچه نباید از مقادیر زیر شجاور نماید.

در اعضای میانی بال فوکانی ۹۰

در اعضای کناری بال فوکانی ۱۲۰

در اعضای فشاری جان ۲۰۰

در اعضای کششی ۲۴۰

۳-۱-۴-۷- ضوابط ویژه اعضای جان تیرچه‌ها (کنترل برش)

حداصل نیروی برشی قائم که برای اعضا باید در نظر گرفته شود، باید از ۲۵ درصد عکس العمل تکیه‌گاهی کمتر باشد.

اثر خروج از مرکزیت مطابق بند (۳-۸-۱-۴-۳) باید در نظر گرفته شود. در مواردیکه اعضای جان تیرچه‌ها تحت اثر ترکیب تنش‌های فشاری و خمثی قرار گیرند، باید بر اساس بند (۵-۱-۴-۳) طراحی گردند. در حالتی که خمث در این اعضا، موجب انحنای دوطرفه آنها گردد، ضریب C_m معادل $4/0$ در نظر گرفته می‌شود.

۳-۱-۴-۸- اتصالات

اتصالات اعضای تیرچه‌ها و نیز اتصال قطعات و یا وصله‌ها باید با جوش الکتریکی و بر اساس ضوابط مندرج در نشریه شماره ۲۲۸ دفتر امور فنی و تدوین معيارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد.

۳-۱-۴-۹- مقاومت جوش

اتصالات جوش اعضا باید بتواند حداقل دو برابر بار طراحی تیرچه‌ها را تحمل نماید.


۳-۱-۴-۱۰- وصله

اتصال دو پروفیل بصورت وصله در هر نقطه از بال مجاز است. وصله بصورت جوش سر به سر در اعضای کششی باید بتواند حداقل مقاومتی معادل $A \times 1/14 F_y$ را از خود نشان دهد که در آن A کل سطح مقطع عضو وصله شده می‌باشد.

(e) خروج از مرکزیت

محورهای ماربر مرکز سطح مقطع اعضای یک گروه باید حتی المقدور در یک نقطه تلاقي داشته باشند، در حالتی که خروج از مرکزیت اعضای جان تیرچه‌ها (e)، مطابق شکل (۳-۷)، از سه‌چهارم بعد بزرگترین عضوی که به گره وارد می‌شود (این بعد در صفحه جان اندازه‌گیری

می شود)، تجاوز نماید، اثر آن بصورت لنگر خمثی در انتهای اعضا باید مظلوم گردد. انتهای تیرچه ها باید برای مقابله با لنگر ناشی از خروج از مرکزیت تکیه گاه ها طراحی شود.

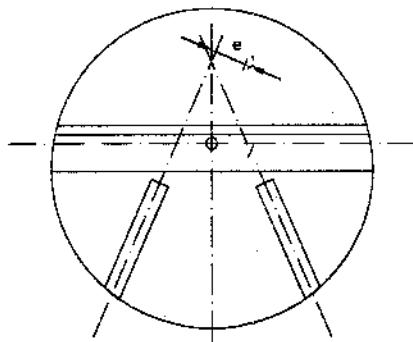

شکل (۷-۳) خروج از مرکزیت

۳-۴-۲- طراحی مرحله دوم بعد از گرفتن بتن

در این مرحله مقطع مرکب شامل تیرچه فولامی و بتن باید تلاشهای ناشی از تمام بارهای واردہ به سقف (قبل و بعد از گرفتن بتن) را تحمل کند.

۳-۴-۲-۱- تعیین ابعاد هندسی مقطع مرکب

۳-۴-۲-۱-۱- عرض موثر

عرض موثر دال بتنی b_6 در هر سمت تیرچه باید از مقادیر زیر بزرگتر انتخاب شود.


- یک هشتم طول دهانه تیرچه
- نصف فاصله محور به محور دو تیرچه مجاور
- فاصله محور تیرچه تا لبه دال بتنی

(۳-۴-۲) محاسبه اینرسی و اساس مقطع مرکب (S_0)


محاسبه اینرسی و اساس مقطع مرکب در مرحله دوم باید مطابق با تئوری ارتجاعی و با صرفنظر کردن از مقاومت کششی بتن مطابق با تئوری ارتجاعی باشد. در این روش، ناحیه فشاری بتن باید با یک سطح معادل فولادی جایگزین گردد که عرض موثر آن از تقسیم عرض موثر تیرچه مرکب موضوع بند (۱-۱-۴-۳) بر n بدست می‌آید. ضریب n و مدول الاستیسیته بتن E_c از روابط (۱۷-۳) و (۱۸-۳) بدست می‌آید، شکل (۸-۳) و (۹-۳)

$$n = \frac{E_c}{E_e} \quad (17-3)$$

$$E_c = 15100\sqrt{f_c} \quad (18-3)$$

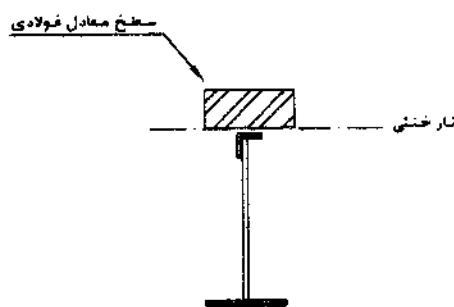

شکل (۸-۳) مقطع معادل در محاسبات تنش

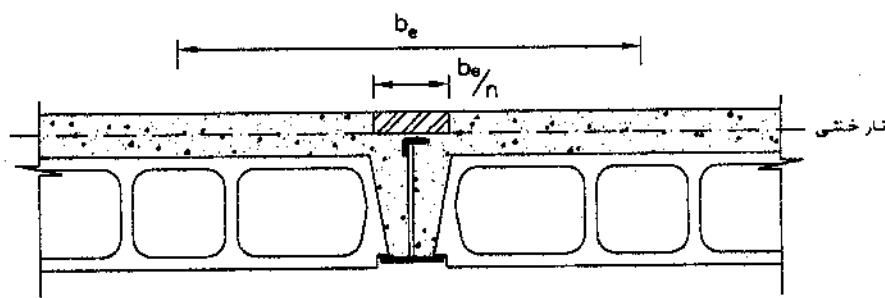

شکل (۹-۳) عرض موثر

۳-۴-۳- کنترل تنش‌ها

در این مرحله تنش‌های ایجاد شده، نباید از مقادیر زیر تجاوز کند.

$$F_y = 0.66 \text{ F}_y = \text{تنش کششی در فولاد}$$

$$f_c = 0.45 f_c = \text{تنش فشاری مجاز در بتن}$$

در این مرحله مقاومت فشاری بتن، باید حداقل به ۷۵٪ مقاومت مشخصه خود رسیده باشد (از مقاومت کششی بتن صرفنظرمی‌شود).

اساس مقطع مرکب (S_b) نیز باید به نحوی طراحی شود که در رابطه (۱۹-۳) صدق نماید.

$$S_b < (1.35 + 0.35 \frac{M_D}{M_L}) \cdot S_b \quad (19-3)$$

در رابطه (۱۹-۳)، M_L ، لنگرخمشی ناشی از بار زنده و M_D ، لنگرخمشی ناشی از وزن تیرچه فولادی، وزن بتن مرطوب، قالب‌ها و عوامل اجرایی می‌باشد. اساس مقطع تیرچه فولادی (S_b) براساس رابطه (۲۰-۳) بدست می‌آید.

$$S_b = \frac{M_D}{0.6 F_y} \quad (20-3)$$

مطابق رابطه (۱۹-۳)، مجموع تنش‌های ایجاد شده در عضو تحاتی تیرچه فولادی ناشی از تمامی بارهای ثقلی تیرچه، وزن مرده دال بتنی و بار زنده، باید کمتر از $0.9 F_y$ باشد.

۳-۵- طراحی به روش حدنهایی (بعد از گرفتن بتن)

در این روش نیز طراحی سقف در دو مرحله انجام می‌گیرد. مرحله اول طراحی (قبل از گرفتن بتن)، مشابه روش الاستیک می‌باشد. در مرحله دوم، تنش فشاری بتن در ناحیه فشاری موثر، معادل با $f_c = 0.85 f_c$ در نظر گرفته شده و از ظرفیت کششی بتن صرفنظرمی‌شود. تنش فولاد در ناحیه کششی و فشاری بصورت یکنواخت و معادل با F_y فرض می‌شود. نامساعدترین ترکیب بارهای نهایی به شرح زیر است:

$$\frac{1}{4} DL \quad (21-3)$$

$$\frac{1}{2} DL + \frac{1}{8} LL$$

این روش براساس مقاومت نهایی بتن و فولاد مقطع می‌باشد و ظرفیت باربری مقطع، تشکیل بلوک مستطیلی در بتن و رسیدن به حد جاری شدگی در فولاد، مطابق روش طراحی حدنهایی پیش‌بینی می‌گردد؛ ضرایب افزایش بار و کاهش مقاومت، باید مطابق آیین نامه بتن ایران باشد.

۱-۵-۳- ظرفیت خمثی مقطع مرکب

ظرفیت خمثی مقطع مرکب ($\phi_b M_n$) بستگی به موقعیت تار خنثی در ضخامت دال و یا خارج از آن دارد و به ترتیب مطابق بندهای (۱-۱-۵-۳) و (۲-۱-۵-۳) قابل محاسبه می‌باشد. ظرفیت خمثی مقطع مرکب باید بیشتر از لنگر خمثی ناشی از بارهای ضربه دار مرده و زنده تصریچه، با اتصال ساده باشد. در رابطه (۲۲-۳) برای مقاومت فشاری مشخصه بتن تا ۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع، $\phi_b = 0.85$ می‌باشد.

$$M_n = \frac{M_u}{\Phi_b} \quad (22-3)$$

۱-۱-۵-۳- اگر تار خنثی در ضخامت دال بتنی قرار گیرد، ظرفیت خمثی تیر از رابطه (۲۳-۳) بدست می‌آید.


$$M_n = (A_{sh} d_1 + A_{st} d_2) F_y \quad (23-3)$$

در این رابطه، A_{sh} سطح مقطع بال تحتانی و A_{st} سطح مقطع بال فوقانی، d_1 ، فاصله مرکز فولاد بال تحتانی (A_{sh}) از مرکز منشوری فشاری بتن و d_2 ، فاصله مرکز فولاد بال فوقانی (A_{st}) تا مرکز منشوری فشاری بتن می‌باشد.

a ، عمق بلوک تنش مستطیلی بتن، که در شکل (۱۰-۳) نشان داده شده است، از رابطه (۲۴-۳) بدست می‌آید.

$$a = \frac{(A_{st} + A_{sh}) F_y}{0.85 f_c b_e} \quad (24-3)$$

در رابطه (۲۴-۳)، b_e عرض موثر بتن است.

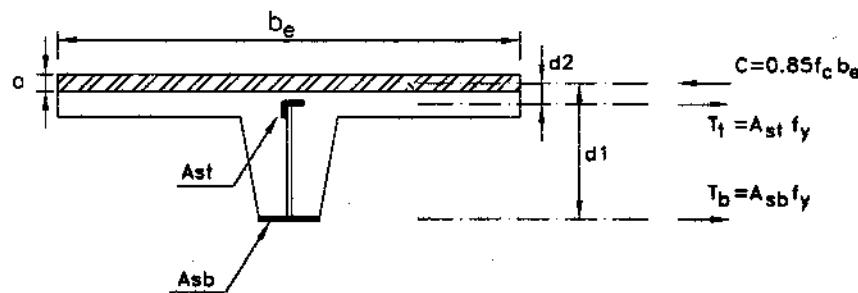


شکل (۱۰-۳)

۳-۱-۲-۱-۲- اگر تارختشی، خارج از ضخامت دال بتنی فرار گیرد، می‌توان برای سادگی از وجود بال فویقانی در محاسبات صرف نظر کرد. در این حالت می‌توان از روابط (۲۵-۳) و (۲۶-۳) استفاده کرد.

$$a = \frac{A_{sb} F_y}{0.85 f_c b_c} \quad (25-3)$$

$$M_n = A_{sb} F_y d \quad (26-3)$$

در این روابط، A_{sb} ، سطح مقطع بال تحتانی، a ، فاصله مرکز فولاد بال تحتانی (A_{sb}) تا مرکز منشوری فشاری بتن و a ، عمق بلوك تنش مستطيلی بتن است که در شکل (۱۱-۳) نشان داده شده است.

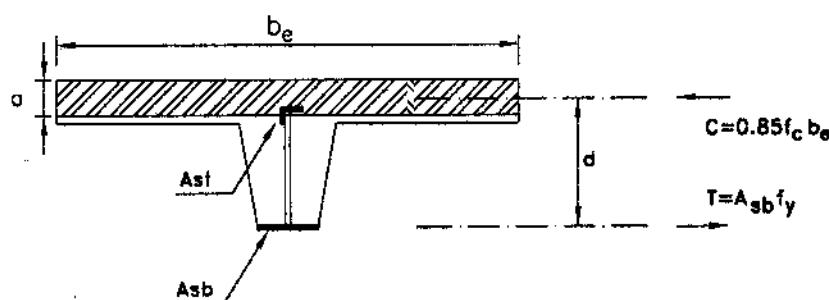

۶-۳- کنترل برش در تیرچه


حداکثر تلاش برشی موجود در مقطع تیرچه پس از گرفتن بتن، باید از ظرفیت برشی مجاز مقطع (V_r) که از رابطه (۲۷-۳) بدست می‌آید، کمتر باشد.

$$V_r = V_c + V_j \quad (27-3)$$

در این رابطه، V_c ، ظرفیت برشی مجاز بتن است که از رابطه (۲۸-۳) بدست می‌آید و V_j ، ظرفیت محوری عضو جان تیرچه است که با توجه به تنش‌های مجاز کششی و فشاری، مطابق بند (۴-۳) قابل محاسبه می‌باشد. در محاسبه V_j می‌توان تنش مجاز فشاری و کششی در اعضای جان را معادل $0.76 F_y$ در نظر گرفت. در این صورت اتصال اعضای فوق به بال تیرچه، باید تحمل نیروی حاصل از تنش بار فوق را داشته باشد.

$$V_c = 0.31\sqrt{f_c} \cdot b \cdot d \quad (28-3)$$

در رابطه (۲۸-۳)، d و b به ترتیب عبارتند از ارتفاع بتن در تیرچه و عرض متوسط بتن در جان تیرچه، شکل (۱۲-۳).

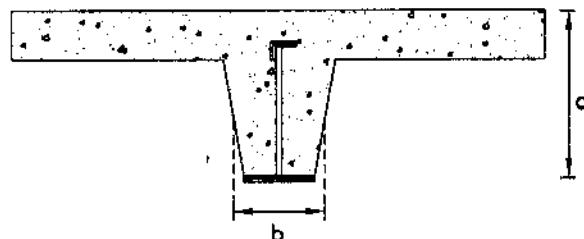

شکل (۱۲-۳)

۱-۶-۳- ظرفیت برشی افقی لازم در اتصال اعضای جان به بال تیر مركب جوش اتصال اعضای جان به بال تیرچه ها، باتوجه به مقاومت مجاز جوش باید حداقل مجموع ظرفیت برشی افقی $\frac{A_s F_y}{2}$ را در فاصله لنگرخمشی حدکثر و لنگرخمشی صفر، داشته باشند. جوشکاری باید در کارگاه تولید تیرچه و مطابق با استاندارد ملی ایران و نشریه ۲۲۸ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد.

۲-۶-۳- بعد جوش

بعد جوش میلگرد جان به ورقهای بال، $\frac{d}{2}$ منظور می شود (d قطر میلگرد جان می باشد).

۷-۳- کنترل افتادگی

افتادگی تیرچه ها ناشی از بار زنده نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید.

$$\text{سقفها: } \frac{1}{360} \text{ دهانه}$$

بامها:

الف) $\frac{1}{360}$ دهانه، برای مواردی که زیر سقف نازک کاری شده و یا از سقف کاذب استفاده می شود.

ب) $\frac{1}{240}$ دهانه، برای دیگر موارد.


تیرچه ها می توانند دارای افتادگی تا $\frac{1}{150}$ دهانه باشند.

۸-۳- اتصال تیرچه ها به تکیه گاه


تکیه گاه تیرچه ها می تواند بتنی، فولادی و یا از مصالح بنایی باشد.

۱-۸-۳- تکیه گاه با مصالح بنایی و بتن

انتهای تیرچه باید حداقل به اندازه ۱۰ سانتی‌متر داخل کلاف بتونی افقی یا تیر بتونی قرار گیرد. در مواردی که تیرچه روی تیس یا شناور بتونی قرار می‌گیرد، جزئیات اتصال آن می‌تواند مطابق شکل‌های (۱۳-۳) و (۱۴-۳) باشد.

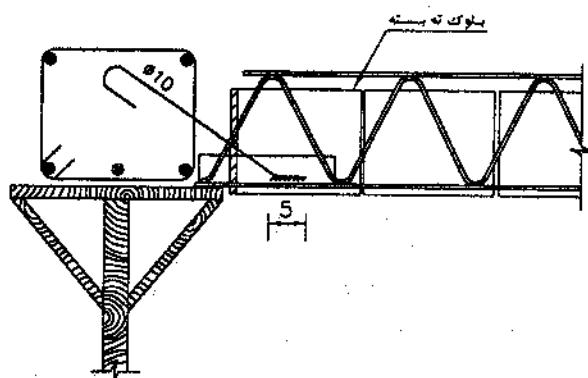


شکل (۱۳-۳)

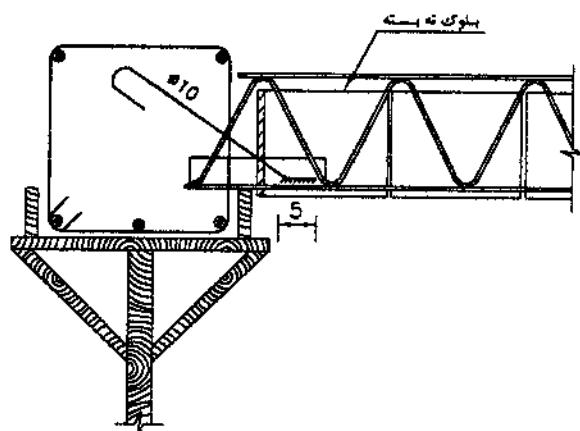

شکل (۱۴-۳)

۲-۸-۳- تکیه گاه فولادی

اندازه نشیمن تیرچه از لبه تکیه گاه فولادی به سمت داخل، باید از طریق محاسبات تعیین شود، اما توصیه می شود، در هیچ حالتی کمتر از دو سانتی متر نباشد. برای اطمینان در هنگام نصب و همچنین یکپارچگی سقف و اسکلت، انتهای تیرچه باید به تکیه گاه جوش شود. طول این جوش حداقل ۵ سانتی متر و بعد آن حداقل ۳ میلی متر است، شکل (۱۵-۳).

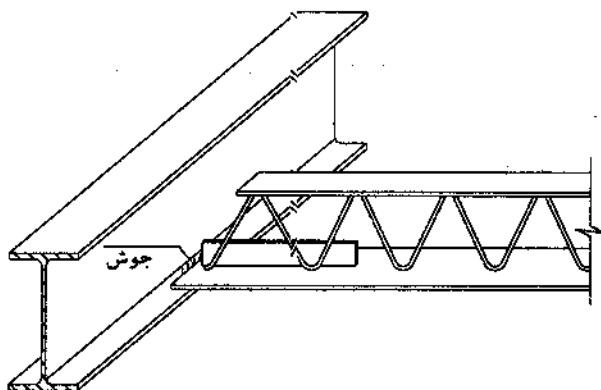

شکل (۱۵-۳) جزئیات اتصال تیرچه به تکیه گاه فولادی

فصل چهارم

اجرای سقف‌های متشکل از تیرچه‌های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن

۱-۱ مراحل اجرای سقف

مراحل اجرای سقف با سیستم تیرچه‌های با جان باز و بلوک به شرح زیر می‌باشد:

۱- حمل و انتبار نمودن مصالح تشکیل‌دهنده سقف

۲- اندازه‌گیری تیرچه‌ها

۳- بالابردن، نصب و جوشکاری تیرچه‌ها

۴- بلوک‌چینی

۵- اجرای کلاف‌های عرضی

۶- قالب‌بندی

۷- بلوک‌چینی در نقاطی که استفاده از بلوک کامل میسر نمی‌باشد

۸- اجرای آرماتورهای افت و حرارت

۹- کنترل اجرا و آماده‌سازی برای بتن‌ریزی

۱۰- ساخت و انتقال بتن

۱۱- بتن‌ریزی

۱۲- پرداخت سطح بتن


۱۳- عمل آوری بتن

از آنجا که مراحل اجرای این سیستم سقف با اجرای سیستم سقف تیرچه و بلوک شابه دارد لذا از ذکر مجدد مطالب صرفنظر شده و موارد مشابه به فصول مختلف نشریه شماره ۸۲

دفترامور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان "راهنمای اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک" رجوع داده می‌شود. برای حمل و انبار نمودن مصالح به بخش ۲-۱، برای بلوک‌چینی به بخش ۲-۴ و برای بحث کنترل اجرا، ساخت و انتقال بتن، بتن ریزی، پوداخت و عمل آوری بتن به ترتیب به بخش‌های ۷-۲، ۸-۲، ۹-۲، تا ۱۲-۲ از نشریه شماره ۲// مراجعه شود.


۴-۲ اندازه‌گیری

برای اندازه‌گیری تیرچه‌های مورد نیاز باید فاصله لب به لب بال تحتانی تیرهایی را که تیرچه‌ها بر روی آن قرار می‌گیرند، اندازه‌گیری نمود و به اندازه ۴ تا ۶ سانتیمتر به طول مورد نظر افزود ($a+6$). در مورد تیرهایی که دارای بال تحتانی پهن می‌باشند، می‌توان این اندازه را به تناسب افزایش داد، شکل (۱-۴).

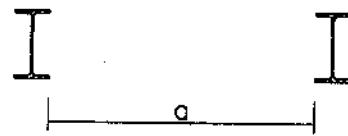

شکل (۱-۴)

برای جلوگیری از بروز اشتباه هنگام نصب تیرچه‌ها، تهیه کروکی از تیرها و تیرچه‌ها با ذکر اندازه‌های موردنظر توصیه می‌شود. شکل (۲-۴).

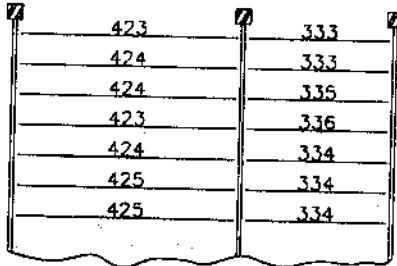


شکل (۲-۴)


برای صرفه‌جویی در مصرف تیرچه‌ها در کناره تیرهای فرعی، درصورتی که فاصله لبه آخرین بلوک تا تیر فرعی کمتر از ۱۲ سانتیمتر باشد، به جای تیرچه از یک تسمه به عرض مناسب (تسمه کنار پل) استفاده می‌شود. این تسمه به تیر فرعی جوش شده و لبه بلوک انتهایی روی آن قرار می‌گیرد. در اینصورت تیر فرعی باید برای باربری قائم مورد کنترل قرار گیرد.

۴-۳ بالابردن، نصب و جوشکاری تیرچه‌ها


قبل از نصب تیرچه‌ها باید اختلاف سطح سقف‌های ساختمان، محل طرہ‌ها، تیغه‌بندی روی سقف‌ها، بازشوها و محل عبور لوله‌های بخاری وغیره، به دقت مورد بازبینی و کنترل قرار گیرد. همچنین قبل از بکار گیری هر تیرچه باید نسبت به سلامت ظاهری بویژه کیفیت ظاهری جوشها، کنترل‌های لازم انجام شود. درصورتی که طول تیرچه‌ها بزرگ‌تر از اندازه لازم باشد، طول اضافی می‌گردد و اعضای بال فوقانی و تحتانی بریده شده و پس از قرار گیری تیرچه‌ها در محل مناسب، دو طرف تیرها بر اساس جزئیات اجرایی تقویت شده و به تیرهای اصلی براساس نوع تکیه گاه متصل می‌گردد، شکل‌های (۴-۳ و ۴-۴ و ۴-۵).

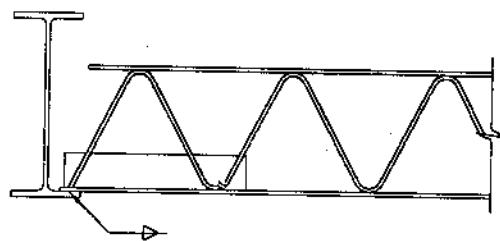

شکل (۴-۳) نحوه اتصال تیرچه به تیرفولادی بدون نیاز به تقویت

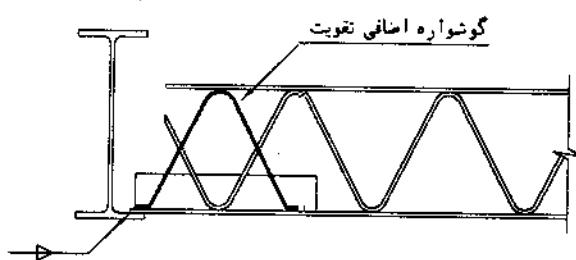


شکل (۴-۴) نحوه اتصال تیرچه به تیرفولادی با تقویت گوشواره

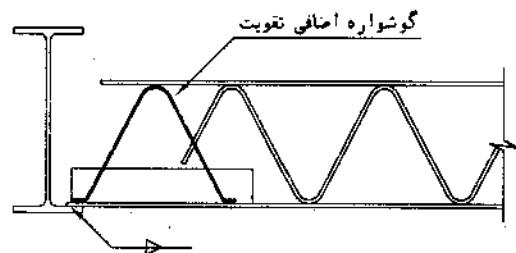

شکل (۴-۵) نحوه اتصال تیرچه به تیرفولادی با تقویت گوشواره


۴-۱-۳-۱- حداقل طول جوش در هر طرف تیرچه ۵ سانتی متر می باشد، شکل (۶-۴).

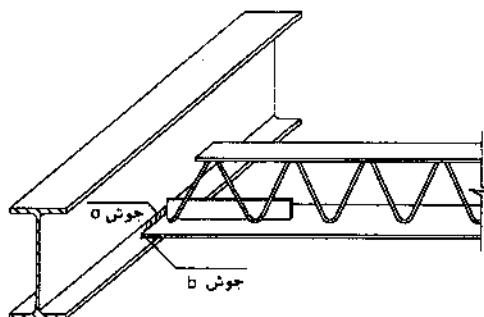

شکل (۶-۴)

۴-۲-۳-۲- بال فوکانی تیرچه ها نباید به تیرهای تشیمن جوش شود.


۴-۳-۳- در صورتی که بال تحتانی تیرچه‌ها بالاتر از بال تحتانی تیر اصلی باشد، باید تکیه‌گاه مناسبی بر روی جان تیر اصلی تعییه گردد. برای این منظور استفاده از نیشی نشیمن مناسب است. طول نشیمن باید حداقل ۲ سانتی‌متر بزرگتر از عرض بال تحتانی باشد، شکل (۷-۴).

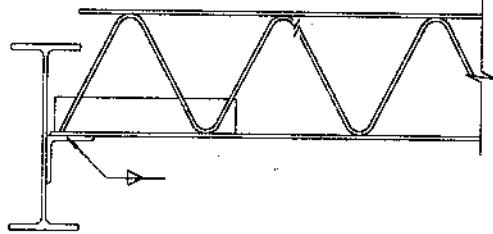


شکل (۷-۴)

۴-۳-۴- در سازه‌های بتُنی، نحوه کارگذاری و اتصال تیرچه با تیرهای بتُنی باید به گونه‌ای باشد که بال تحتانی تیرچه‌ها روی قالب چوبی، یا فلزی (زیر تیر قرار گیرد، شکل (۸-۴)). در مورد تیرهای بتُنی با ارتفاع بیشتر از تیرچه (اویز) نیز باید تیرچه‌ها به داخل تیر بتُنی امدادیافته و روی لبه اویز قالب قرار گیرد، شکل (۹-۴).


در تیرهای بتُنی باید کنترل لازم جهت انتقال برش انجام گرفته و بر اساس نیروهای واردہ از طریق تعییه نیشی اتصال برشی و یا میلگرده برشی، مقاومت برشی لازم تامین گردد، شکل (۱۰-۴).

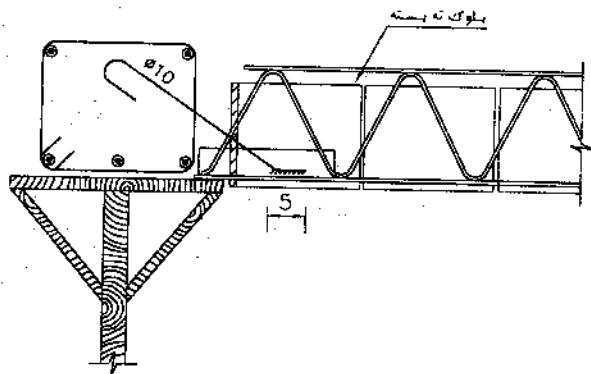

شكل (٤-٤)

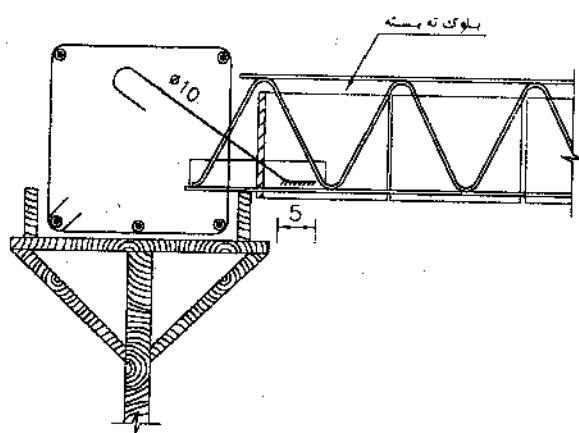

شكل (٤-٤)

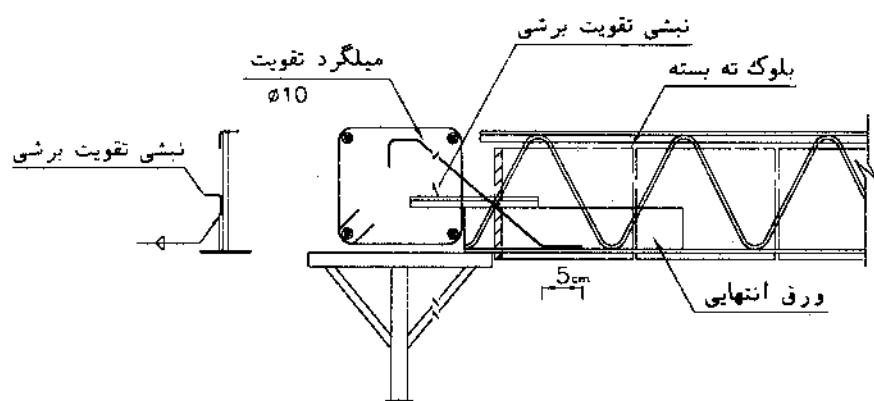

شکل (۱۰-۴)


۴-۴ اجرای کلاف‌های عرضی

اجرای کلاف‌های عرضی به دو صورت امکان‌پذیر است:


۴-۴-۱ اجرای کلاف عرضی با استفاده از قالب آماده

در این روش از قالب‌های بتنی آماده، شکل (۱۱-۱)، در قسمت تحتانی و یک میلگرد به قطر حداقل ۱۲ میلی‌متر که کاملاً مستقیم و بدون خم باشد، در قسمت فوقانی مطابق شکل استفاده می‌شود، شکل‌های (۱۲-۴ و ۱۳-۴).


توجه شود که میلگردهایی که از قالب بتنی کلاف عرضی خارج شده‌اند، باید به بال تحتانی کاملاً جوش شوند.

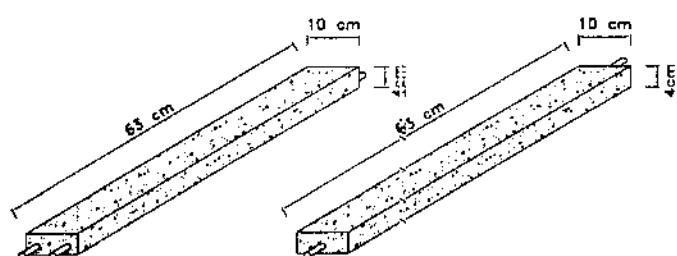

شکل (۱۱-۴)

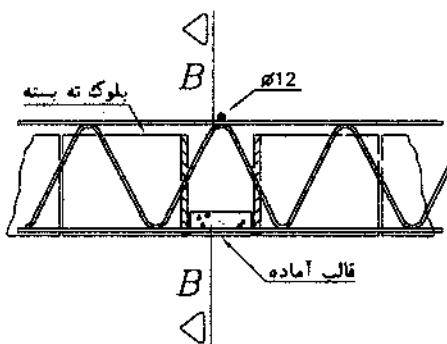


شکل (۱۲-۴)

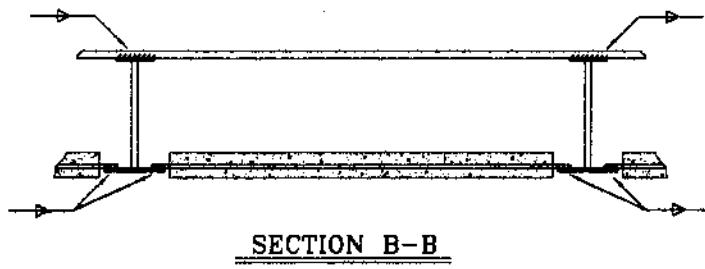


شکل (۱۳-۴)

۴-۴-۲- اجرای کلاف عرضی بوسیله قالب‌بندی


در این روش از یک میلگرد در قسمت پایینی استفاده شده و به بال تخته‌های تیرچه‌ها جوش می‌شود و میلگرد فوقانی کلاف عرضی مانند روش فوق به بال فرقانی جوش می‌شود، شکل (۱۴-۴). برای قالب‌بندی کلاف عرضی از تخته‌هایی به عرض حداقل ۱۲ سانتیمتر و ضخامت ۲ سانتیمتر استفاده می‌شود. اجرای خوب قالب باعث زیبایی سقف خواهد شد، شکل‌های (۱۵-۴ و ۱۶-۴).

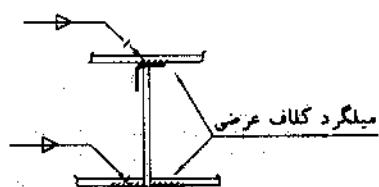

شکل (۱۴-۴)

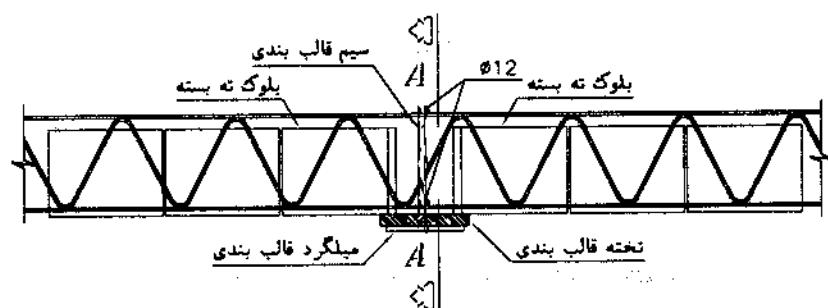


شکل (۱۵-۴)

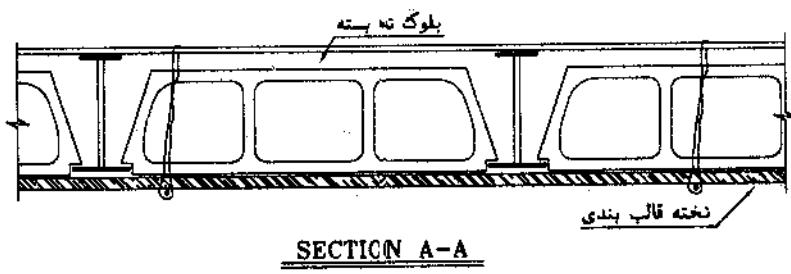

شکل (۱۶-۴)

هنگام جوشکاری میلگرد کلاف عرضی، باید دقت شود که تیرچه در اثر جوش آسیب نمیند. اگر میلگرد کلاف عرضی کوتاه باشد، لازم است همپوشانی (Over lap) آن را با قراردادن میلگردها کنار یکدیگر و جوشکاری به طول حداقل ۵ سانتیمتر تأمین کرد، شکل (۱۷-۴). در صورت وجود تیرهای فرعی بین ستونی (Tie)، میلگردهای کلاف عرضی به آنها نیز جوش می‌شوند. لازم است در دهانه‌های ۳ تا ۵/۵ متر از یک ردیف و دهانه‌های بیش از ۵/۵ متر از ۲ ردیف کلاف عرضی استفاده شود.


توجه: استفاده از کلاف عرضی در تمام دهانه‌ها الزامی می‌باشد. برای دهانه‌های کوچکتر از ۳ متر تنها نصب میلگرد و جوش دادن آن به تیرچه‌ها کفايت می‌کند و نیازی به ایجاد فاصله بین بلوك‌ها برای نفوذ بتن (کلاف عرضی پنهان) نیست.

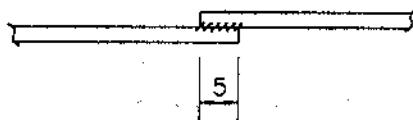

شکل (۱۷-۴)

۴-۵ قالب‌بندی

برای قالب‌بندی از تخته‌هایی به عرض ۱۲ تا ۲۰ سانتی‌متر و ضخامت ۲ سانتی‌متر استفاده می‌شود. برای جلوگیری از خروج بتن از کناره‌های تیرهای لانه‌زنبوری یا دیگر فضاهای باید از تخته قالب‌بندی استفاده نمود. تخته‌ها باید بعد از بسته شدن کاملاً محکم باشند، به نحوی که فشار زیاد بتن ریزی را تحمل نمایند، شکل (۱۸-۴).

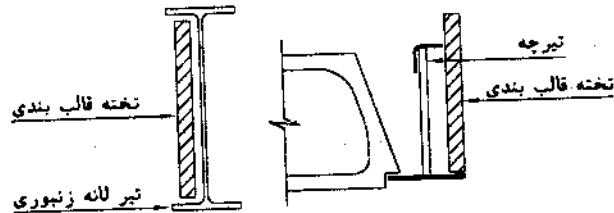


شکل (۱۸-۴)

به علت افتادگی و سط تیرچه‌ها، قالب زیر کلاف نظری در جایی که به تیرهای فرعی ساختمان می‌رسد، بالاتر می‌ایستد. بهتر است در این نقطه قالب چوبی بریده شده و دوباره بعد از تیر فرعی آدامه یابد.

۶- بلوک چینی در نقاطی که استفاده از بلوک کامل میسر نمی‌باشد

بعد از بلوک چینی و قالب‌بندی، فاصله‌ای بین قالب و بلوک در پایین قالب و پایین تیرها و بلوک‌ها بوجود می‌آید. مهارت و ابتکار عمل مجری چگونگی چیدن بلوک‌ها را تعیین می‌کند، به ترتیبی که فضاهای خالی حداقل باشد. برای پرکردن این فضای خالی باید از بلوک به عرض‌های مختلف استفاده کرد. برای پوشش قسمت‌های سورب نیز باید از بلوک‌هایی که متناسب با شکل و اندازه محل مورد نظر بریده می‌شوند، استفاده کرد. چیدن خرده بلوک برای پرکردن این فواصل ممنوع است.

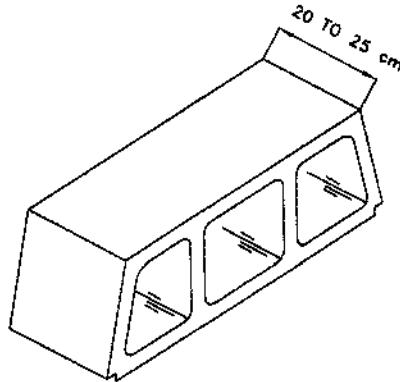

شکل (۱۹-۴)

۴-۷ اجرای آرماتور افت و حرارت

میلگردهای افت و حرارت که به فواصل ۳۰ سانتی‌متر عمود بر تیرچه‌ها اجرا می‌شوند، می‌توانند از میلگرد به قطر ۸.۶ یا ۱۰ میلی‌متر باشند. اتصال این میلگردها به تیرچه‌ها با سیم یا جوش خواهد بود. میلگردهای افت و حرارت را بویژه اگر از حلقه کلاف باز شده، باید تحت کشش قرار داده، صاف نمود و طوری به تسممه فوقانی تیرچه متصل کرد که هنگام بتن‌ریزی از بتن بیرون نمانده و یا تغییر مکان ندهند. برای این اتصال به جای بستن با سیم بهتر است از جوشکاری استفاده نمود. این امر در دهانه‌های بزرگ ضرورت بیشتری دارد.

۸-۴ سیاهه وارسی (Check List)

سیاهه وارسی نظارتی اجرای سقف مشکل از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن، باید اطلاعات زیر را دارا باشد.

الف- مشخصات پروژه

- ۱- تاریخ تهیه سیاهه وارسی :
- ۲- نام پروژه :
- ۳- نشانی محل پروژه :
- ۴- نام دستگاه اجرایی یا مالک ساختمان :
- ۵- نام مهندس محاسب یا مشاور سازه :
- ۶- نام مهندس ناظر یا دستگاه نظارت :
- ۷- نام پیمانکار سقف :
- ۸- تعداد طبقات :
- ۹- مساحت هر طبقه :
- ۱۰- شماره طبقه سقف در حال اجرا :
- ۱۱- نوع سازه ساختمان : فلزی بتنی بنایی

ب- مشخصات سقف در حال اجرا هنگام بازدید

- ۱۲- نوع سقف : تیرچه بلوك تیرچه با قالب های موقت (سقف مرکب)
- ۱۳- وضعیت نصب و جوشکاری تیرچه ها : مناسب نامناسب
- ۱۴- وضعیت بلوك چینی : مناسب نامناسب
- ۱۵- وضعیت قالب بندی : مناسب نامناسب
- ۱۶- وضعیت میگردهای حرارتی : مناسب نامناسب
- ۱۷- وضعیت بتن ریزی : مناسب نامناسب

ج - مشخصات تیرچه های فولادی با جان باز

۱۸ - ارتفاع تیرچه ها :

۱۹ - بزرگترین طول تیرچه بکار رفته :

۲۰ - درصد تیرچه های باطون نامناسب :

۲۱ - نوع نقص در تیرچه ها :

 پیچش خمیدگی جوشکاری نامناسب نقص گوشوارهانحنای جانبی سایر (با ذکر موارد)

۲۲ - متوسط طول جوش تیرچه ها :

۲۳ - کیفیت جوش تیرچه ها به نیزه های اصلی :

۲۴ - متوسط نشیمن تیرچه ها روی نیزه های اصلی :

۲۵ - کیفیت نصب و اجرای تیرچه ها :

۵ - بلوك چيني

۲۶ - درصد دورریز بلوك :

۲۷ - درصد شکستگی بلوكهای نصب شده :

۲۸ - درصد بلوكهای جانبناشده :

۲۹ - متوسط طول نشیمن بلوك نصب شده :

 نامطلوب مطلوب مطلوب**۶ - کلاف عرضی** با روش قالب بندی قالب آماده نوع کلاف عرضی : نامطلوب مطلوب کیفیت جوش میلگرد به تیرچه : نامطلوب مطلوب کیفیت کلاف عرضی : نامطلوب مطلوب کیفیت قالب بندی : نامطلوب مطلوب قطر میلگرد فوقانی : نامطلوب مطلوب قطر میلگرد تحتانی : نامطلوب مطلوب عرض متوسط کلاف عرضی : نامطلوب مطلوب کیفیت اجرا :

و- میلگردهای افت و حرارت

آجدار ساده نوع میلگرد : ۳۹

- | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> All | <input type="checkbox"/> AI | ۴۰- نوع فولاد مصرفی : |
| <input type="checkbox"/> بستن با سیم | <input type="checkbox"/> جوش | ۴۱- نحوه نصب میلگرد : |
| <input type="checkbox"/> نامطلوب | <input type="checkbox"/> مطلوب | ۴۲- کیفیت اجرا : |
| <input type="checkbox"/> عمود بر تیرچه | <input type="checkbox"/> شبکه | ۴۳- شکل اجرای میلگرد : |
| ۴۴- فقط میلگردهای افت و حرارت : | | |
| ۴۵- فواصل میلگردهای افت و حرارت : | | |

ز- بتن ریزی

بتن آماده بتنیز دستی

(نام شرکت فروشده بتن آماده :

۴۶- نحوه اختلاط بتن : دستی بتنیز بتن آماده :

۴۷- نسبت شن به ماسه :

۴۸- نسبت آب به سیمان :

۴۹- نسبت آب به سیمان :

۵۰- نحوه بتن ریزی : دستی پمپ زمینی پمپ هوایی

۵۱- استفاده از پیبراتور : مطلوب نامطلوب

۵۲- متوسط خسارت بتن روی سقف :

۵۳- اسلامپ و مقاومت فشاری بتن :

۵۴- نحوه عمل آوری بتن : مطلوب نامطلوب

ح- کنترل کیفی سقف ، بعد از بتن ریزی

ندارد وجود دارد ۵۵- افتادگی در تیرچه ها :

ندارد وجود دارد ۵۶- پیچش در تیرچه ها :

ناهموار هموار ۵۷- سطح بتن ریزی شده :

نامطلوب مطلوب ۵۸- میزان ترک در بتن :

۵۹- عرض پیشترین ترک :

۶۰- حداقل میزان افناگی تیرجه :

۶۱- لرزش در سقف : وجود دارد وجود ندارد

۶۲- کیفیت اجرای وضعیت نهایی سقف : مطلوب نامطلوب

۶۳- توضیحات :

امضای کارفرما یا نماینده وی :

تاریخ و ساعت بازدید :

نام و امضای مأمور بازدید :

نام و امضای مسئول همانگی با مجری :

نام و امضای مسئول کترل :

